
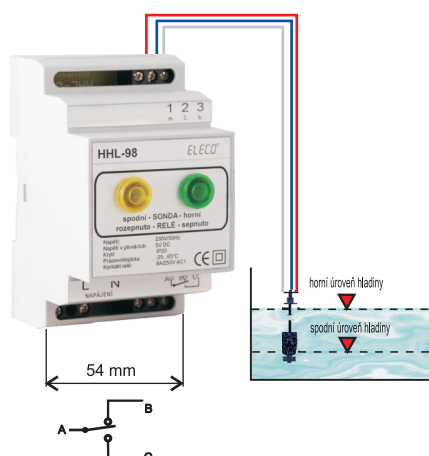



X. Dvouúrovňový plovákový hlídač hladiny kapalin

HHL-98

krytí v provedení IP 20
na lištu DIN

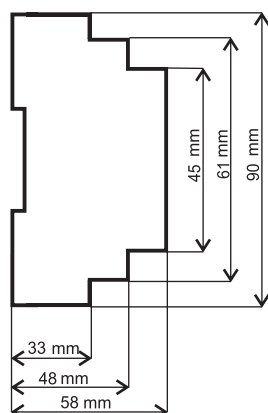

krytí v provedení IP 54
plastová krabice

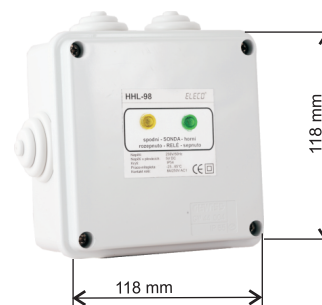

Technické údaje:

Provozní napětí:	12V, 24V AC,DC; 230V AC
Príkon 12V, 24V AC/DC, 230V:	0,5W max., 0,5W max., 5,6W max.
Napětí na sondách:	12V DC
Zátěž:	230V / 8A AC
Krytí:	IP20 na lištu DIN IP54 plastová krabice
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm ²

HHL-98 hlídač hladiny kapaliny (plovákový typ).
Hlídač je určen pro hlídání dvou úrovní hladin v přesně nastaveném rozmezí sondou HHK-96-L.

Poznámka: vyrábí se i s nastavitelným zpožděním ovládní (HHL-07 strana 52).

Příklad specifikace objednávky:

HHL-98 230AC IP20, rozdíl hladin 40 cm kabel 20 m

X. Dvouúrovňová plováková sonda

HHK-96-L


Sonda samostatná

Sonda HHK-96-L – je určena pro snímání dvou úrovní hladin. Rozdíl horní a dolní úrovně hladiny může být od 30 mm do 1200 mm. Délku kabelu a úroveň hladin je nutno specifikovat v objednávce.

Hlídání dvou
definovaných
úrovní hladiny
(max. 1200 mm²)



Zapojení sondy HHK-96

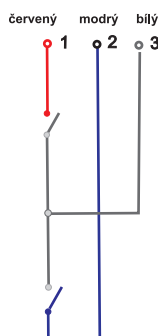

Je-li aktivován kontaktem sondy vstup číslo 2, pak jsou na silových kontaktech výstupního relé HHL-98 propojeny svorky A,B signalizace žlutou LED. Je-li aktivován vstup číslo 1, pak jsou na silových kontaktech výstupního relé propojeny svorky A,C signalizace zelenou LED. Kontakty výstupního relé jsou přepínány vždy až po sepnutí kontaktů sondy v dolní či horní úrovni kapaliny. Bílý vodič sondy je vždy připojen na svorku číslo 3.

Poznámka: Podmínkou provozu sondy je, aby objemová hmotnost kapaliny byla vyšší, než objemová hmotnost plováku (polypropylen) 0,91 g/cm. Při použití ve vodě max. teplota 85 °C a v ostatních kapalinách 60 °C. Při objednávce k hlídačům je nutné zadat délku kabelu k této sondě. Při montáži sondy je nutno dbát, aby poloměr ohybu vodiče u sondy nebyl menší než 150 mm.

Technické údaje:

Magnetický kontakt	
Spínaný výkon:	max.10 W
Spínané napětí:	12,24V AC,DC

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

http://www.eleco.cz
e-mail: objednávky@eleco.cz

CE
ISO 9001